



KARTA KATALOGOWA WYMIENNIKÓW ENTALPICZNYCH

**Wymiennik dla central:
350 i 550**

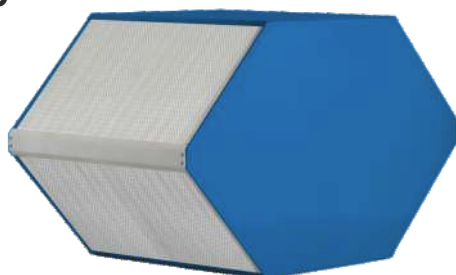

**Wymiennik dla central:
415,615 i 815**

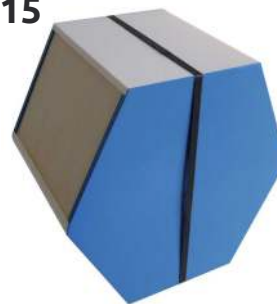

SPRAWNOŚĆ

Wydatek powietrza	Wanas 350		Wanas 415		Wanas 550		Wanas 815	
	η_T	η_{H_2O}	η_T	η_{H_2O}	η_T	η_{H_2O}	η_T	η_{H_2O}
100 m ³ /h	84,3%	68,5%	86,3	76,5	84,6%	69,5%	-	-
200 m ³ /h	78,5%	55,4%	79,4	62,8	79,7%	58%	85,4%	74,9%
300 m ³ /h	73,8%	45,9%	74,2	53,1	75,1%	48,3%	81,4%	67,2%
400 m ³ /h	70,4%	40,2%	70,7	47,5	71%	40,3%	78%	60,6%
500 m ³ /h	-	-	-	-	-	-	75,1%	55,3%
600 m ³ /h	-	-	-	-	-	-	72,9%	51,2%

Wartości:

$T_w = 20^\circ\text{C}$
 $T_z = -5^\circ\text{C}$
 $RH_w = 45\%$
 $RH_z = 70\%$

Oznaczenia:

T_w - Temperatura wewnętrzna
 T_z - Temperatura zewnętrzna
 RH_w - Wilgotność wewnątrz
 RH_z - Wilgotność na zewnątrz