

MODUŁ INTERNETOWY WANAS
Instrukcja instalacji i obsługi.



WWW.WANAS.PL

v27112018

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Wprowadzenie

Instrukcja instalacji stanowi jedynie uzupełnienie instrukcji obsługi urządzenia. Wszystkie wytyczne zawarte w instrukcji instalacji i obsługi dotyczące montażu, uruchomienia oraz bezpieczeństwa muszą być zastosowane.

Gwarancja obejmuje urządzenia znajdujące się wyłącznie na terenie Polski.

1.2 Bezpieczeństwo

- Obsługa urządzenia może odbywać się wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które zapoznały się z instrukcją obsługi.
- Montaż urządzenia powinien odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
- Za szkody wynikłe z eksploatacji i montażu urządzenia niezgodnego z instrukcją producent nie odpowiada.

2. BUDOWA MODUŁU INTERNETOWEGO



RS – Gniazdo RJ 12


ETHERNET – Gniazdo RJ45

USB – Złącze serwisowe


POWER – Zasilanie

3. SCHEMAT PODŁĄCZENIA

3.1 Schematy podpięcia modułu internetowego z rekuperatorem

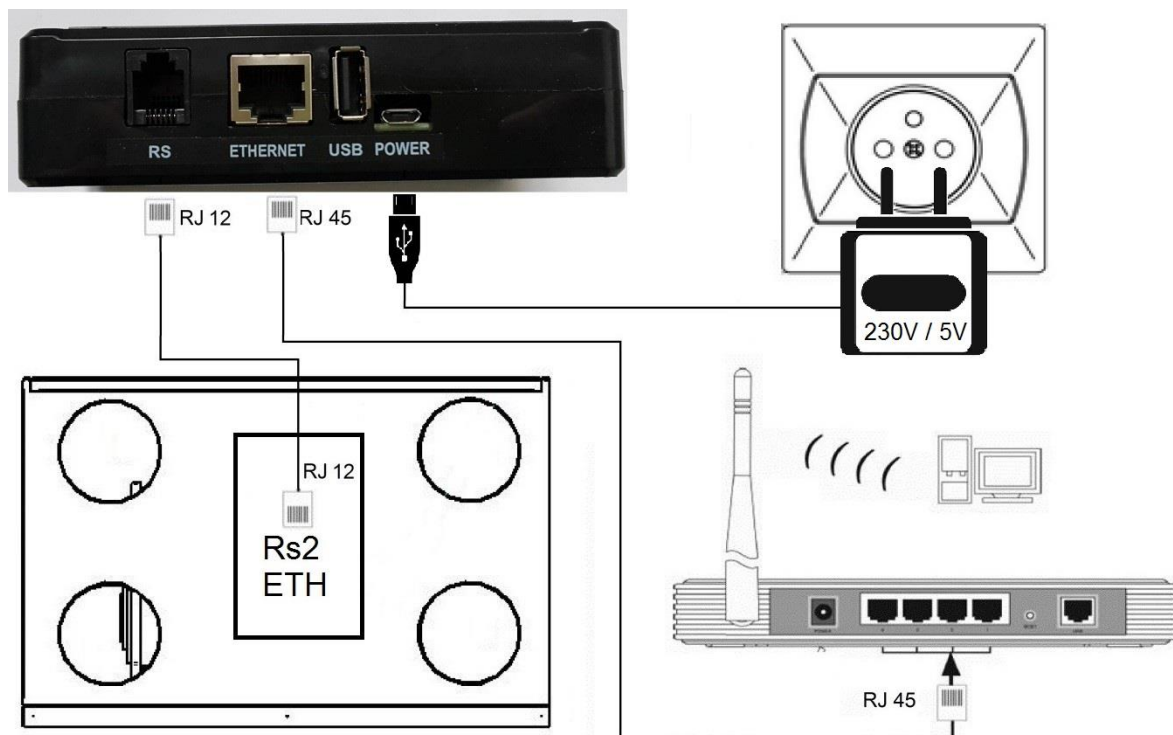

3.2 Rejestracja modułu internetowego

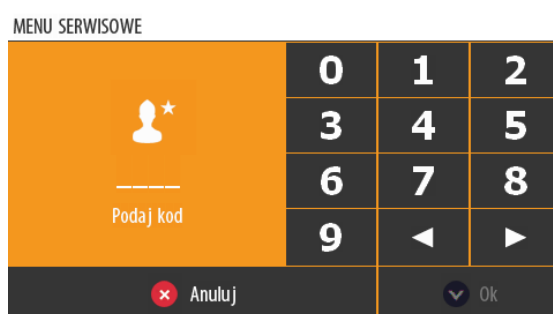

W menu serwisowym wpisujemy kod: 3142



Rejestracja modułu internetowego WANAS Mobile Control W-15 – po podłączeniu modułu do centrali i do sieci Ethernet należy kod który wygeneruje sterownik wpisać na stronie www.emodul.eu i zgodnie z kolejnymi wskazówkami dokonać „rejestracji konta”.

Serwis i pomoc techniczna:

Tel. +48 535 958 222

E-mail: serwis@wanas.pl