

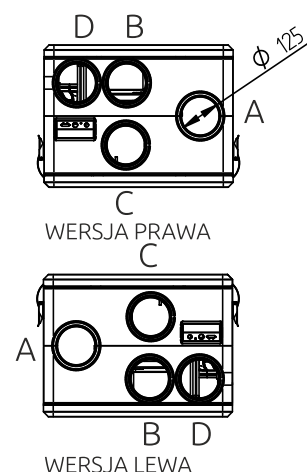


| Dane techniczne                              |                   | 300 V                       | 300 V E     | 300 V XF | 300 V XF E  |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|----------|-------------|
| Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa | m <sup>3</sup> /h | 332                         | 332         | 332      | 332         |
| Powierzchnia wentylowana do                  | m <sup>2</sup>    | 150                         | 150         | 150      | 150         |
| Klasa efektywności energetycznej             | -                 | A                           | A           | A        | A           |
| Sprawność do                                 | %                 | 92                          | 91          | 92       | 91          |
| Pobór energii                                | W                 | 17-243                      | 19-208      | 17-243   | 19-208      |
| Moc nagrzewnicy wstępnej                     | W                 | 500                         | 500         | 500      | 500         |
| Średnica króćców                             | mm                | 125                         | 125         | 125      | 125         |
| Poziom mocy akustycznej Bieg I               | dB(A)             | 35                          | 35          | 35       | 35          |
| Klasa filtracji                              | -                 | ISO COARSE 75% + ePM 10 50% |             |          |             |
| Masa                                         | kg                | 29,5                        | 29,5        | 29,5     | 29,5        |
| Rodzaj wymiennika                            | -                 | tworzywo                    | entalpiczny | tworzywo | entalpiczny |
| Automatyka                                   | -                 | V3                          | V2          | V2       | V2          |
| Sterownik ścienny                            | -                 | tak                         | tak         | tak      | tak         |
| System XF                                    | -                 | nie                         | nie         | tak      | tak         |
| Moduł internetowy                            | -                 | tak                         | tak         | nie      | nie         |
| Malowane wewnątrz                            | -                 | nie                         | nie         | nie      | nie         |

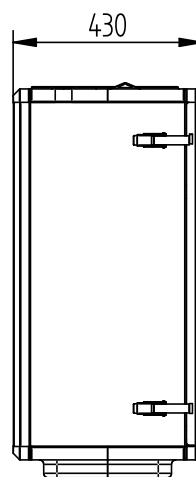

- A - powietrze pobierane z zewnątrz budynku  
 B - powietrze pobierane z pomieszczeń  
 C - powietrze nawiewane do pomieszczeń  
 D - powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku

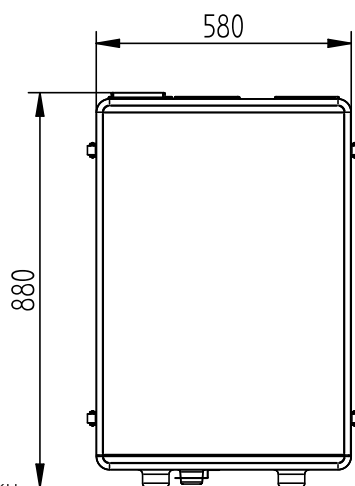