




Nie podłączać sterownika nagrzewnicy/chłodnicy freonowej do wyjścia „Chłodnica” sterownika rekuperatora. Jest to wyjście zasilania 230V i może trwale uszkodzić sterownik nagrzewnicy/chłodnicy freonowej.

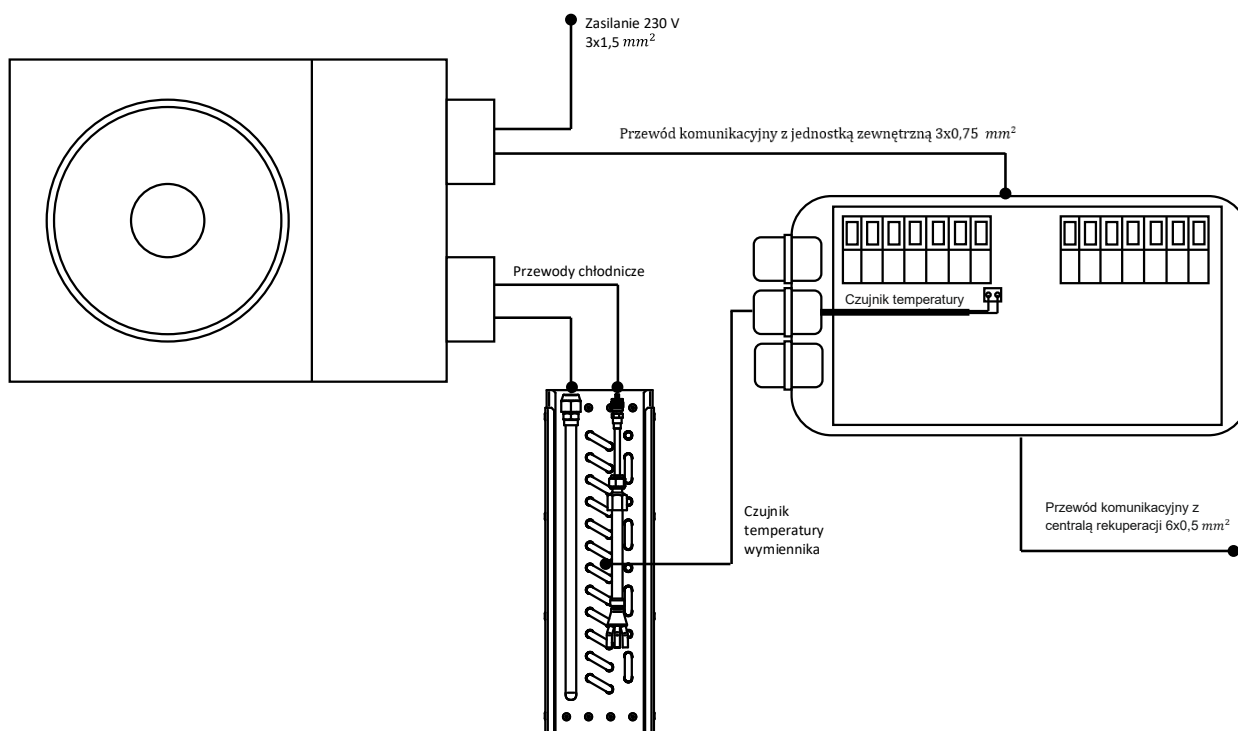

UWAGA: Po podłączeniu układu należy wykonać próbę szczelności azotem, kolejno próbę szczelności próżnią – 0,5 bar. Układ wypełnić czynnikiem R32. Jeżeli odległość od jednostki zewnętrznej przekracza 5 metrów należy uzupełnić czynnik: 12g czynnika na każdy dodatkowy metr instalacji. Poniżej 5 metrów nie dodawać czynnika.

źródło komfortu




+48 730 172 015



handlowy@wanas.pl



WANAS Sp. z o.o.
35-232 Rzeszów
ul. Miłocińska 4C
NIP: 5170458901
KRS: 0001167093

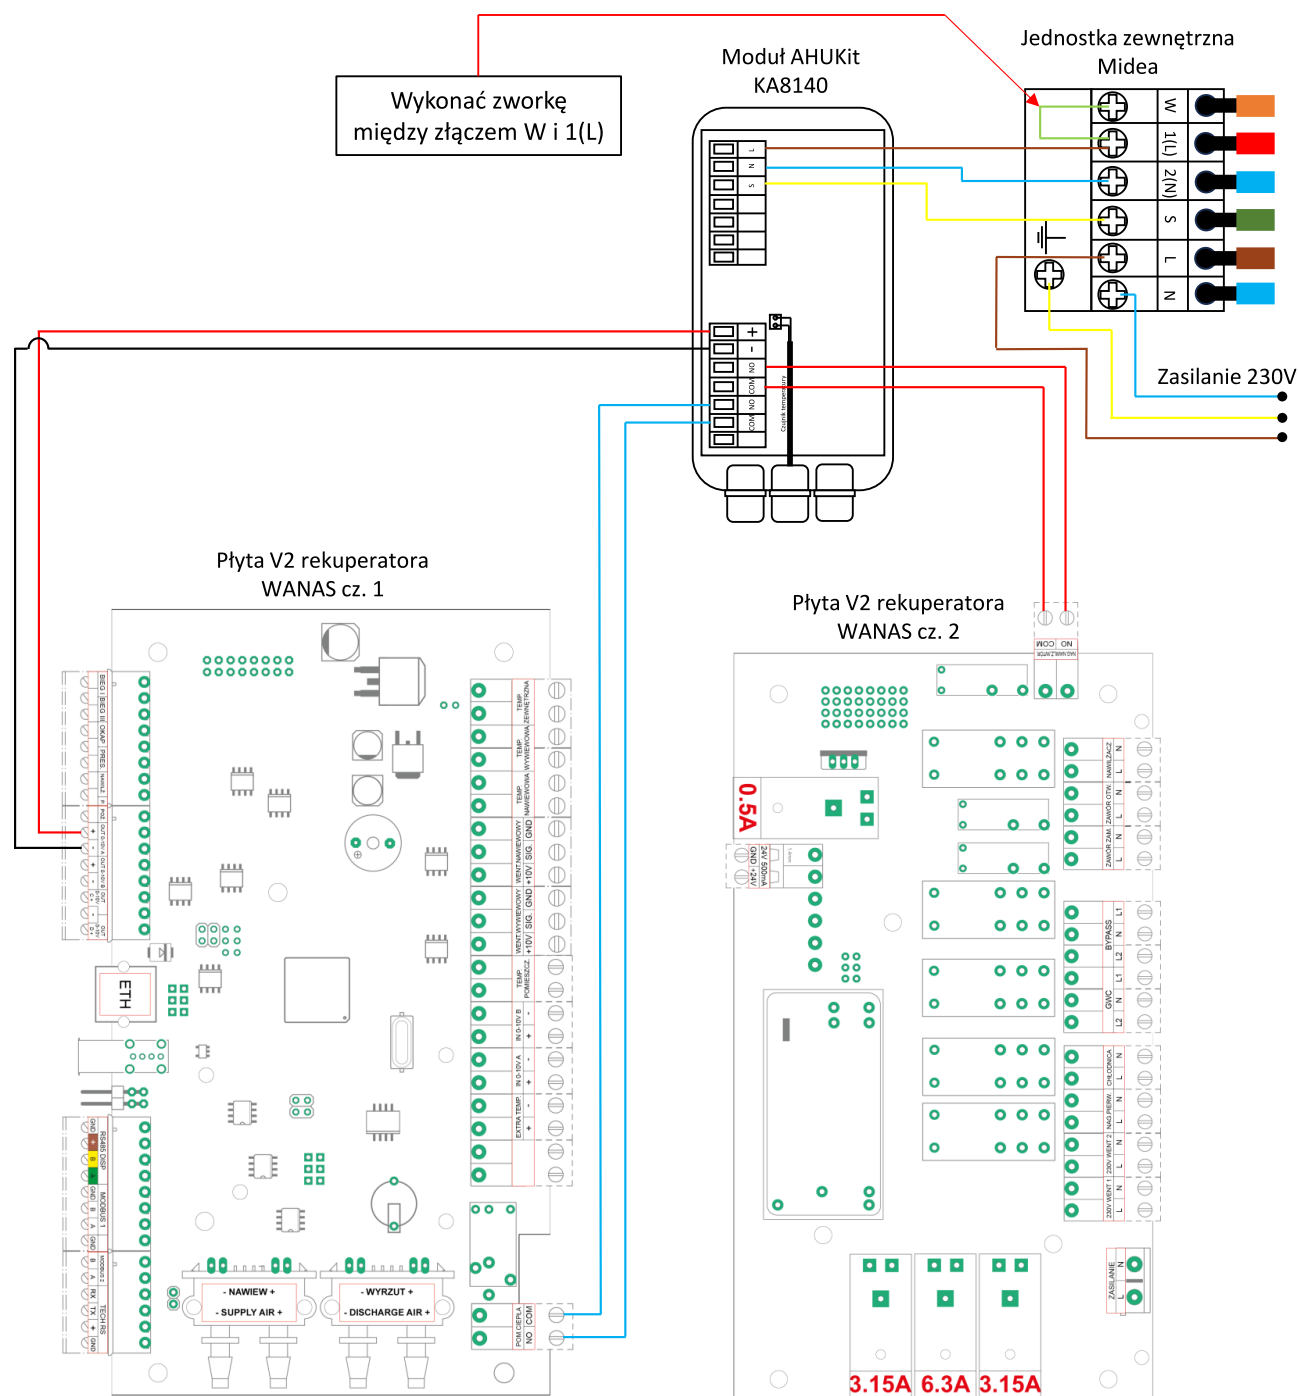

źródło komfortu



+48 730 172 015



handlowy@wanas.pl



WANAS Sp. z o.o.
35-232 Rzeszów
ul. Miłocińska 4C
NIP: 5170458901
KRS: 0001167093